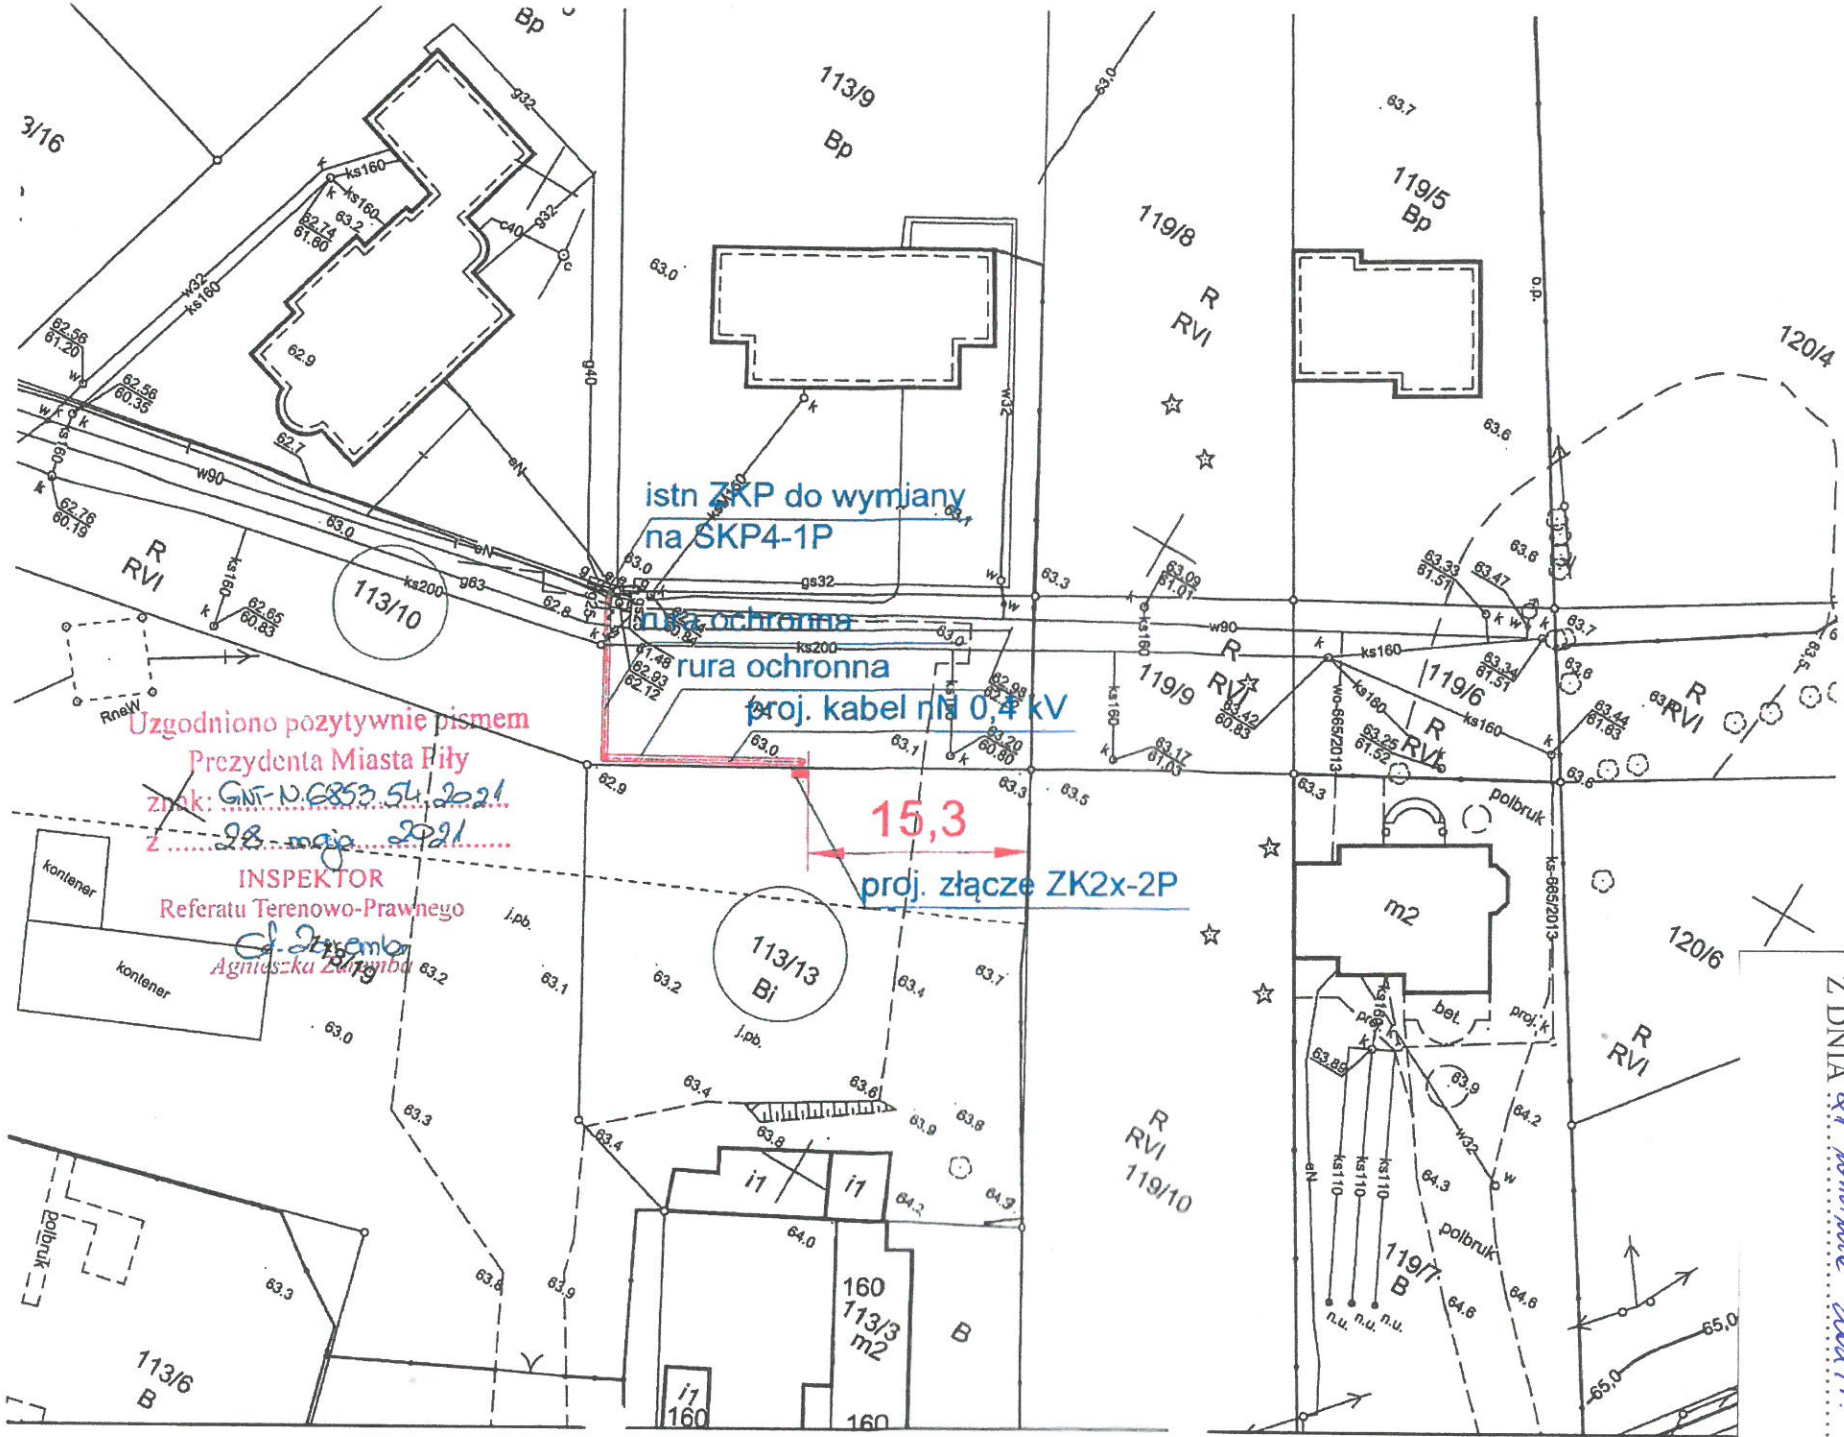
istn ZKP do wymiany
na SKP4-1P
rura ochronna
rura ochronna
proj. kabel nN 0,4 kV
15,3
proj. złącze ZK2x-2P
Uzgodniono pozytywnie pismem
Prezydenta Miasta Piły
znak: GNT-N.6853.54.2021
z dnia 28 maja 2021
INSPEKTOR
Referatu Terenowo-Prawnego
Agnieszka Zaremba
113/9 Bp
119/8 R RVI
119/5 Bp
120/4
113/10
119/9 R RVI
119/6 R RVI
120/6 R RVI
113/13 Bi
119/10 R RVI
119/7 B
113/3 m2 B
113/6 B
3/16
kontener
kontener
polbruk
m2
bet.
ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 1303/(3nr.)/21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
Z DNIA 21 kwietnia 2021 r.